




Tablice rozdzielcze administracyjna TADM

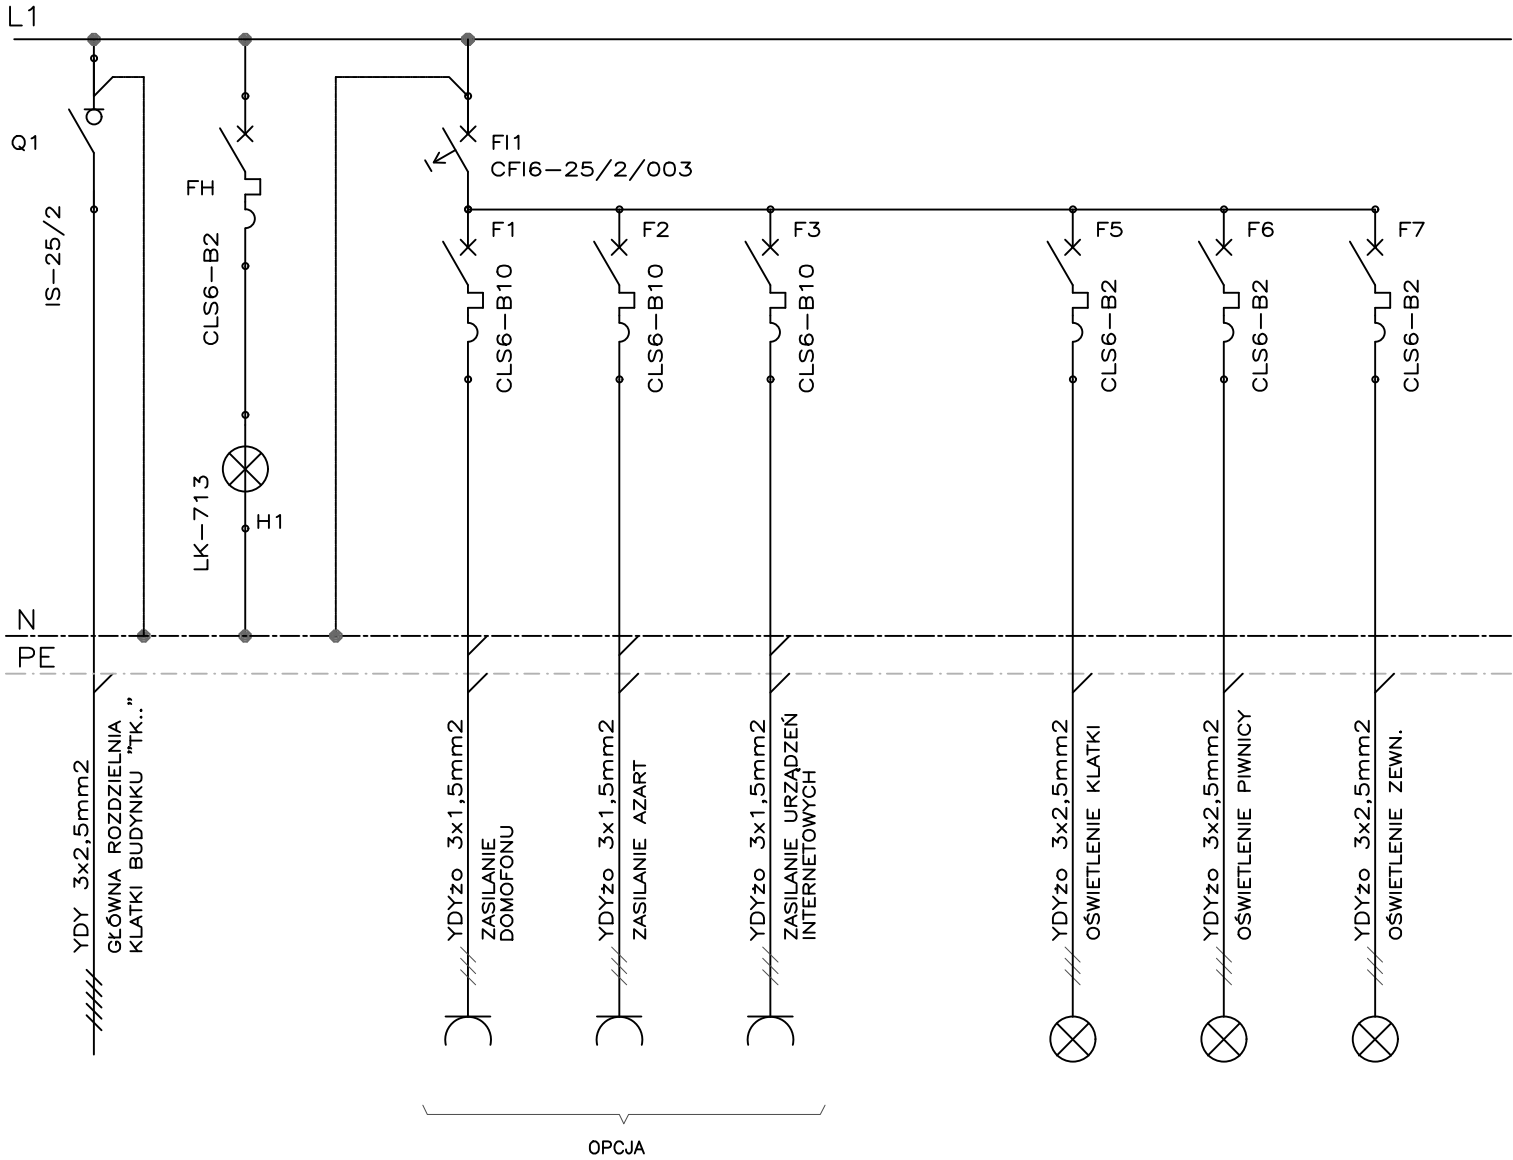


Ozn. obw.	DOMOFON	ZAS. AZART TV	ZAS.URZĄDZEŃ INTERNETOWYCH		OŚWIETLENIE KLATKA SCH.	OŚWIETLENIE PIWNICE	OŚWIETLENIE STRYCHU
Moc zainst	300	300	300		300	80	60
cos fi	0,9	0,9	0,9		0,9	0,9	0,9
Kz	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
Moc zap.	150	150	150		150	40	30

NAPIĘCIE SIECI : 400/230 V 50Hz
UKŁAD SIECIOWY : TN-S
SYSTEM OCHROMY P/PORAŻ.
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Pin = 2,28kW
Psz = 1,14 kW



SKRZYNKI REWIZYJNE NA KONDYGNACJACH



- UWAGI:
1. Przedstawione rozmieszczenia aparatów zestawienia może zostać zmodyfikowane.
 2. Można stosować aparaty i urządzenia innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.



ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH SP. Z O.O.		INWESTOR / INVEŚTOR	
UL. KOLEJOWA 2A; 41-902 BYTOM		ADRES INWESTYCJA / INVESTMENT ADRES	
KOLONIA ZGORZELC 20; 41-907 BYTOM		DZIAŁKA NR 1392/85	
REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 – ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA ZGORZELEC – BUDYNEK MIESZKALNY KOLONIA ZGORZELEC 20.			
OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013		NR LPR: NR EMD.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ANDRZEJ GÓRA	190/98	
OPRACOWAŁ:			
FAZA / PHASE:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA / BRANCH:	ELEKTRYCZNA
SKALA / SCALE:	1:10	DATA / DATE:	STYCZEŃ 2020
TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE			
SCHEMAT IDEOWY, WIDOK – TABLICY ADMINISTRACJI TADM I REWIZJI			
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER:		REWIZJA / REVISION	
E_03			